


納入品図面

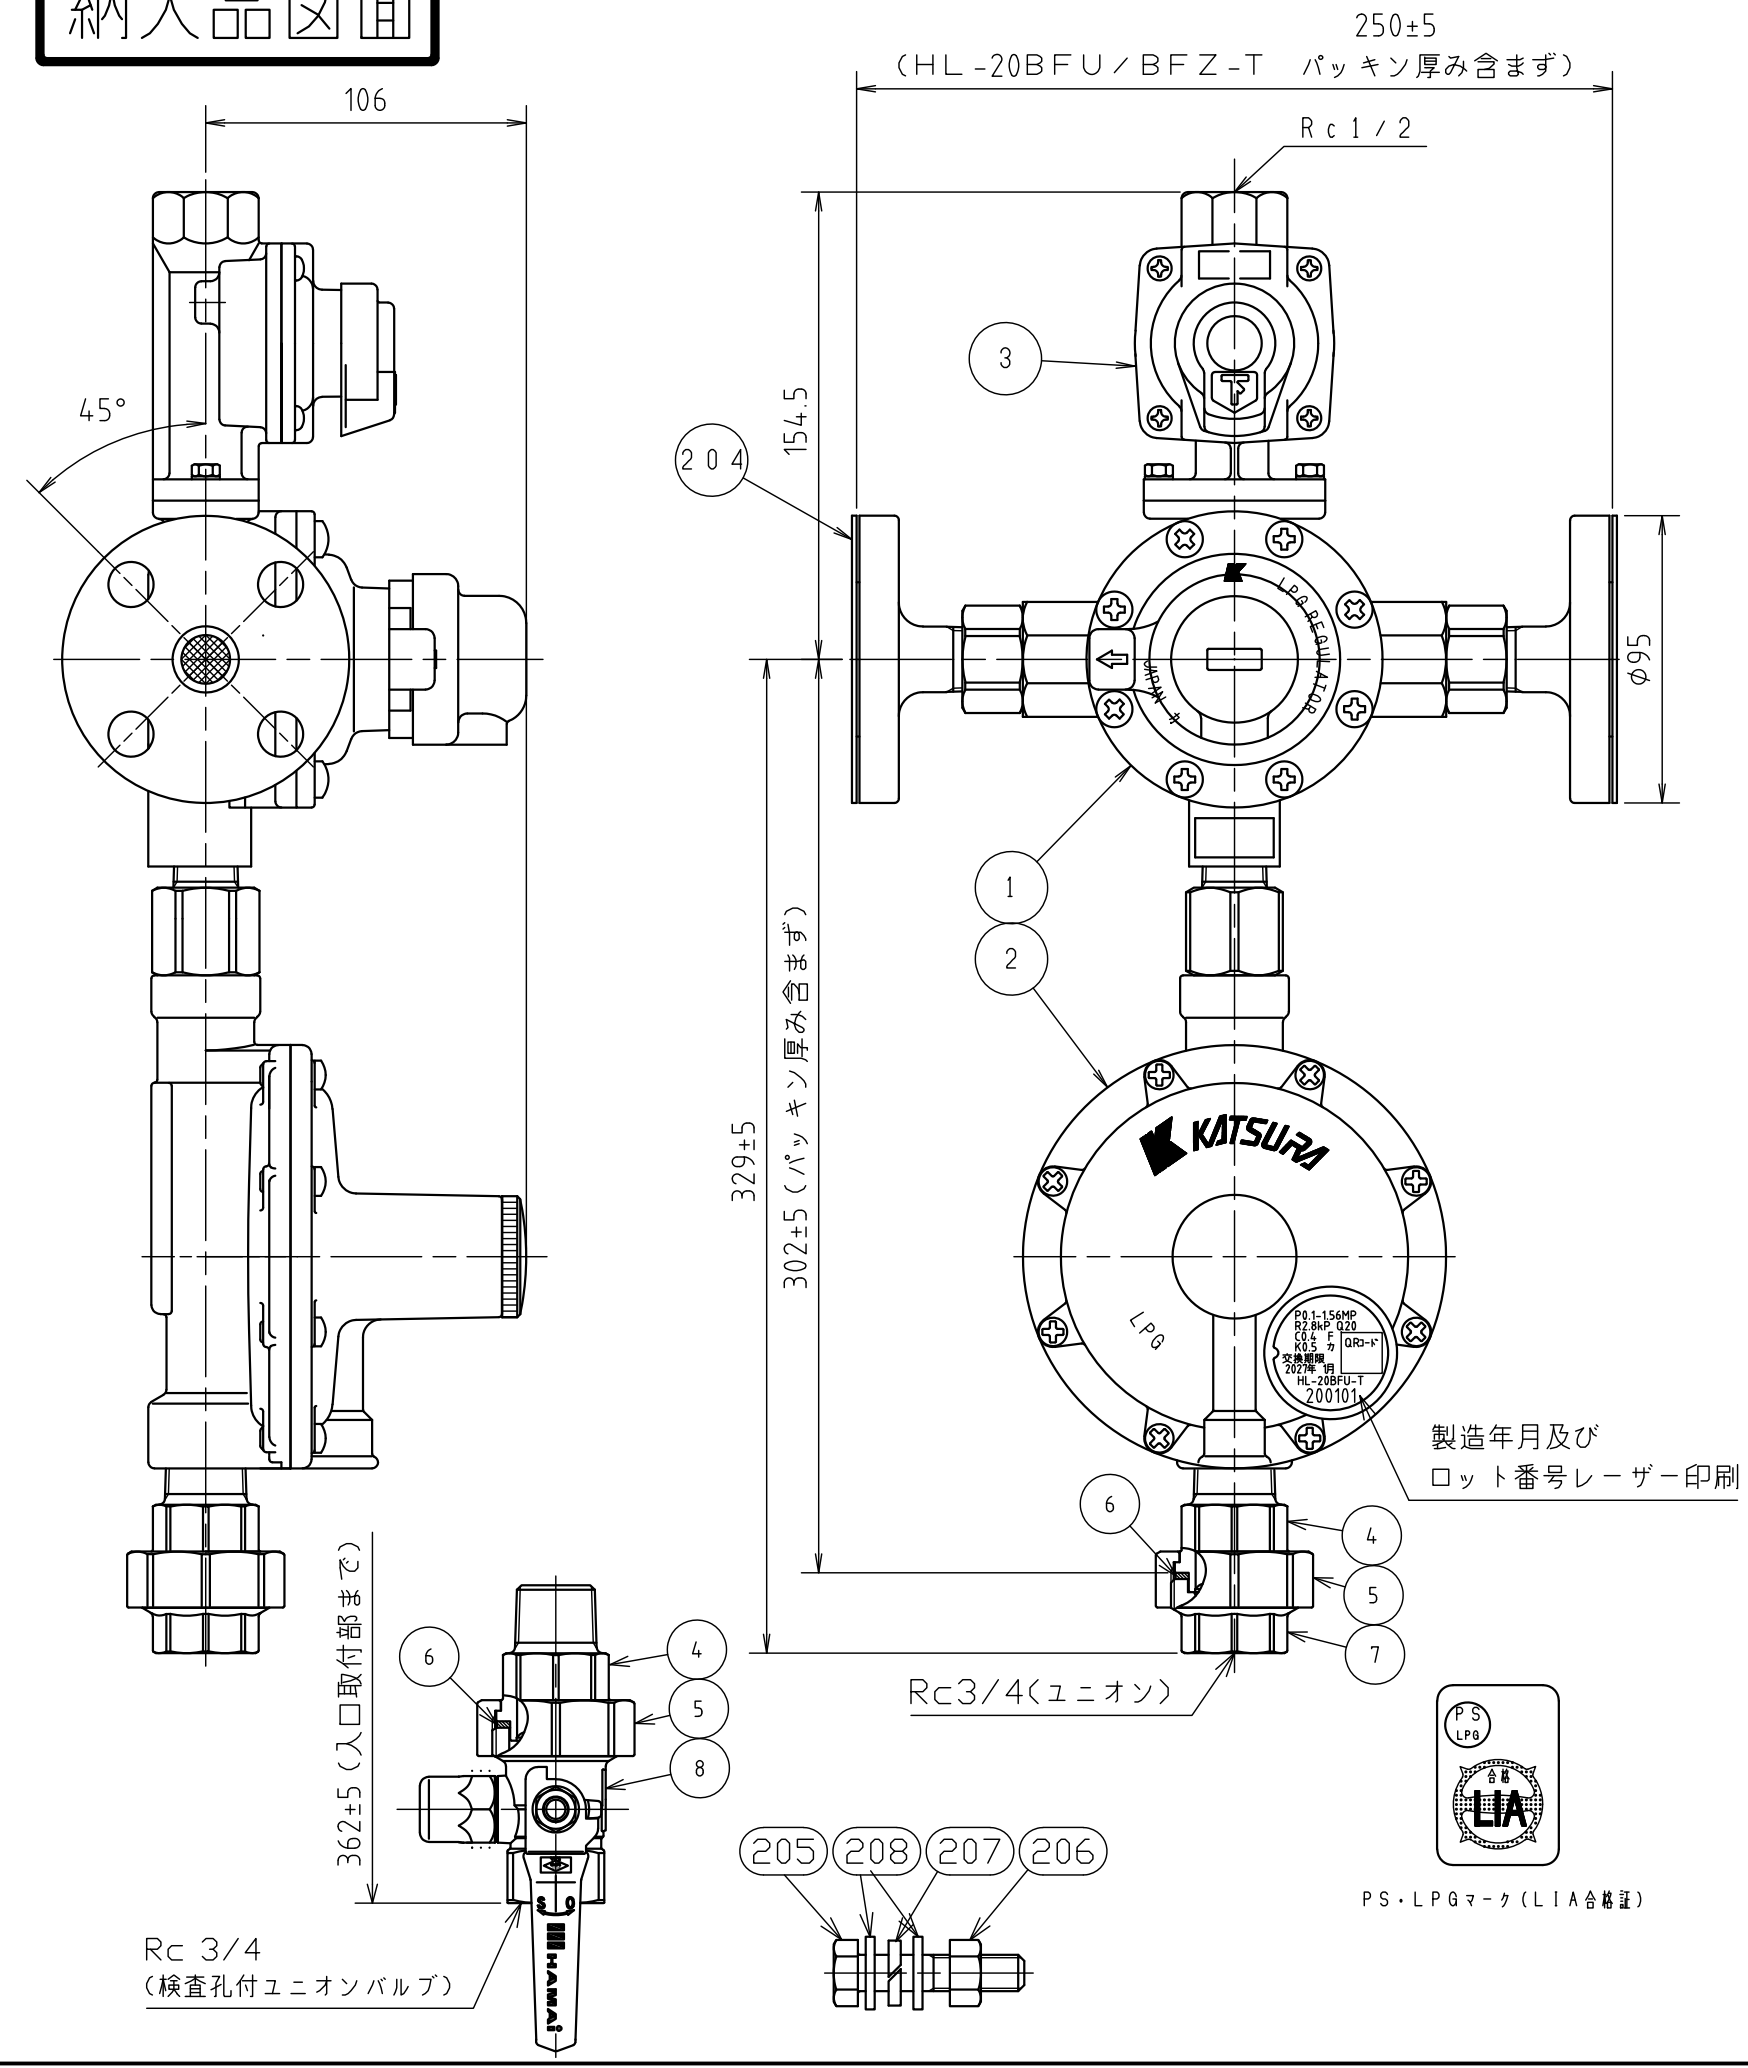

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-30A	Ass'y	1	HL用
2	KLS-20-T	Ass'y	1	自動切替用
3	子調整器	Ass'y	1	本体 } アルマイト処理、 カバー } 塗装
4	3/4Bおねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	3/4Bユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
6	3/4Bゴムパッキン	合成ゴム	1	耐LPG
7	3/4Bユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
8	3/4B検査孔付ユニオンバルブ	Ass'y	1	Zタイプのみ

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	Fタイプのみ
205	M12×5.5六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
206	M12六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
207	M12バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
208	M12平座金	ステンレス	16	ジオメット処理 Fタイプのみ
209	I型漏えい検知部	Ass'y	1	
210	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
211	子出口継手	真鍮	1	

仕様		HL-20BFU-T	HL-20BFZ-T
型式		HL-20BFU-T	HL-20BFZ-T
容量		20kg/h	
入口接続		15Aフランジ	
出口接続		3/4Bユニオン	3/4B検査孔付ユニオンバルブ
重量		5.65kg	6.0kg
耐圧試験圧力	高压部	2.6MPa	
	中压部	0.8MPa	
	低压部	0.3MPa	
気密試験圧力	高压部	1.56MPa	
	中压部	0.15MPa	
	低压部	5.50kPa	
入口圧力範囲		0.1~1.56MPa	
出口圧力範囲		2.55~3.3kPa	
閉塞圧力		3.5kPa以下	
補給開始圧力		0.1MPa以下	
安全弁作動開始圧力		5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力		5.04~8.4kPa	
親調整器作動開始流量		0.4±0.38kg/h	
子調整器最大流量		0.5kg/h以下	

出図 (ISSUED)					承認 (APPROVED)		名称 (TITLE)	
設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	日付 (DATE)	尺度 (SCALE)	名称 (TITLE)		
	島田	杉山	川手	2019/11/1	1:2.5	切替型漏えい検知装置		
						HL-20B-T-N		
						図番 (DWG. No.) 00		
						105162302		
						KATSURA CO.,LTD.		