


納入品図面

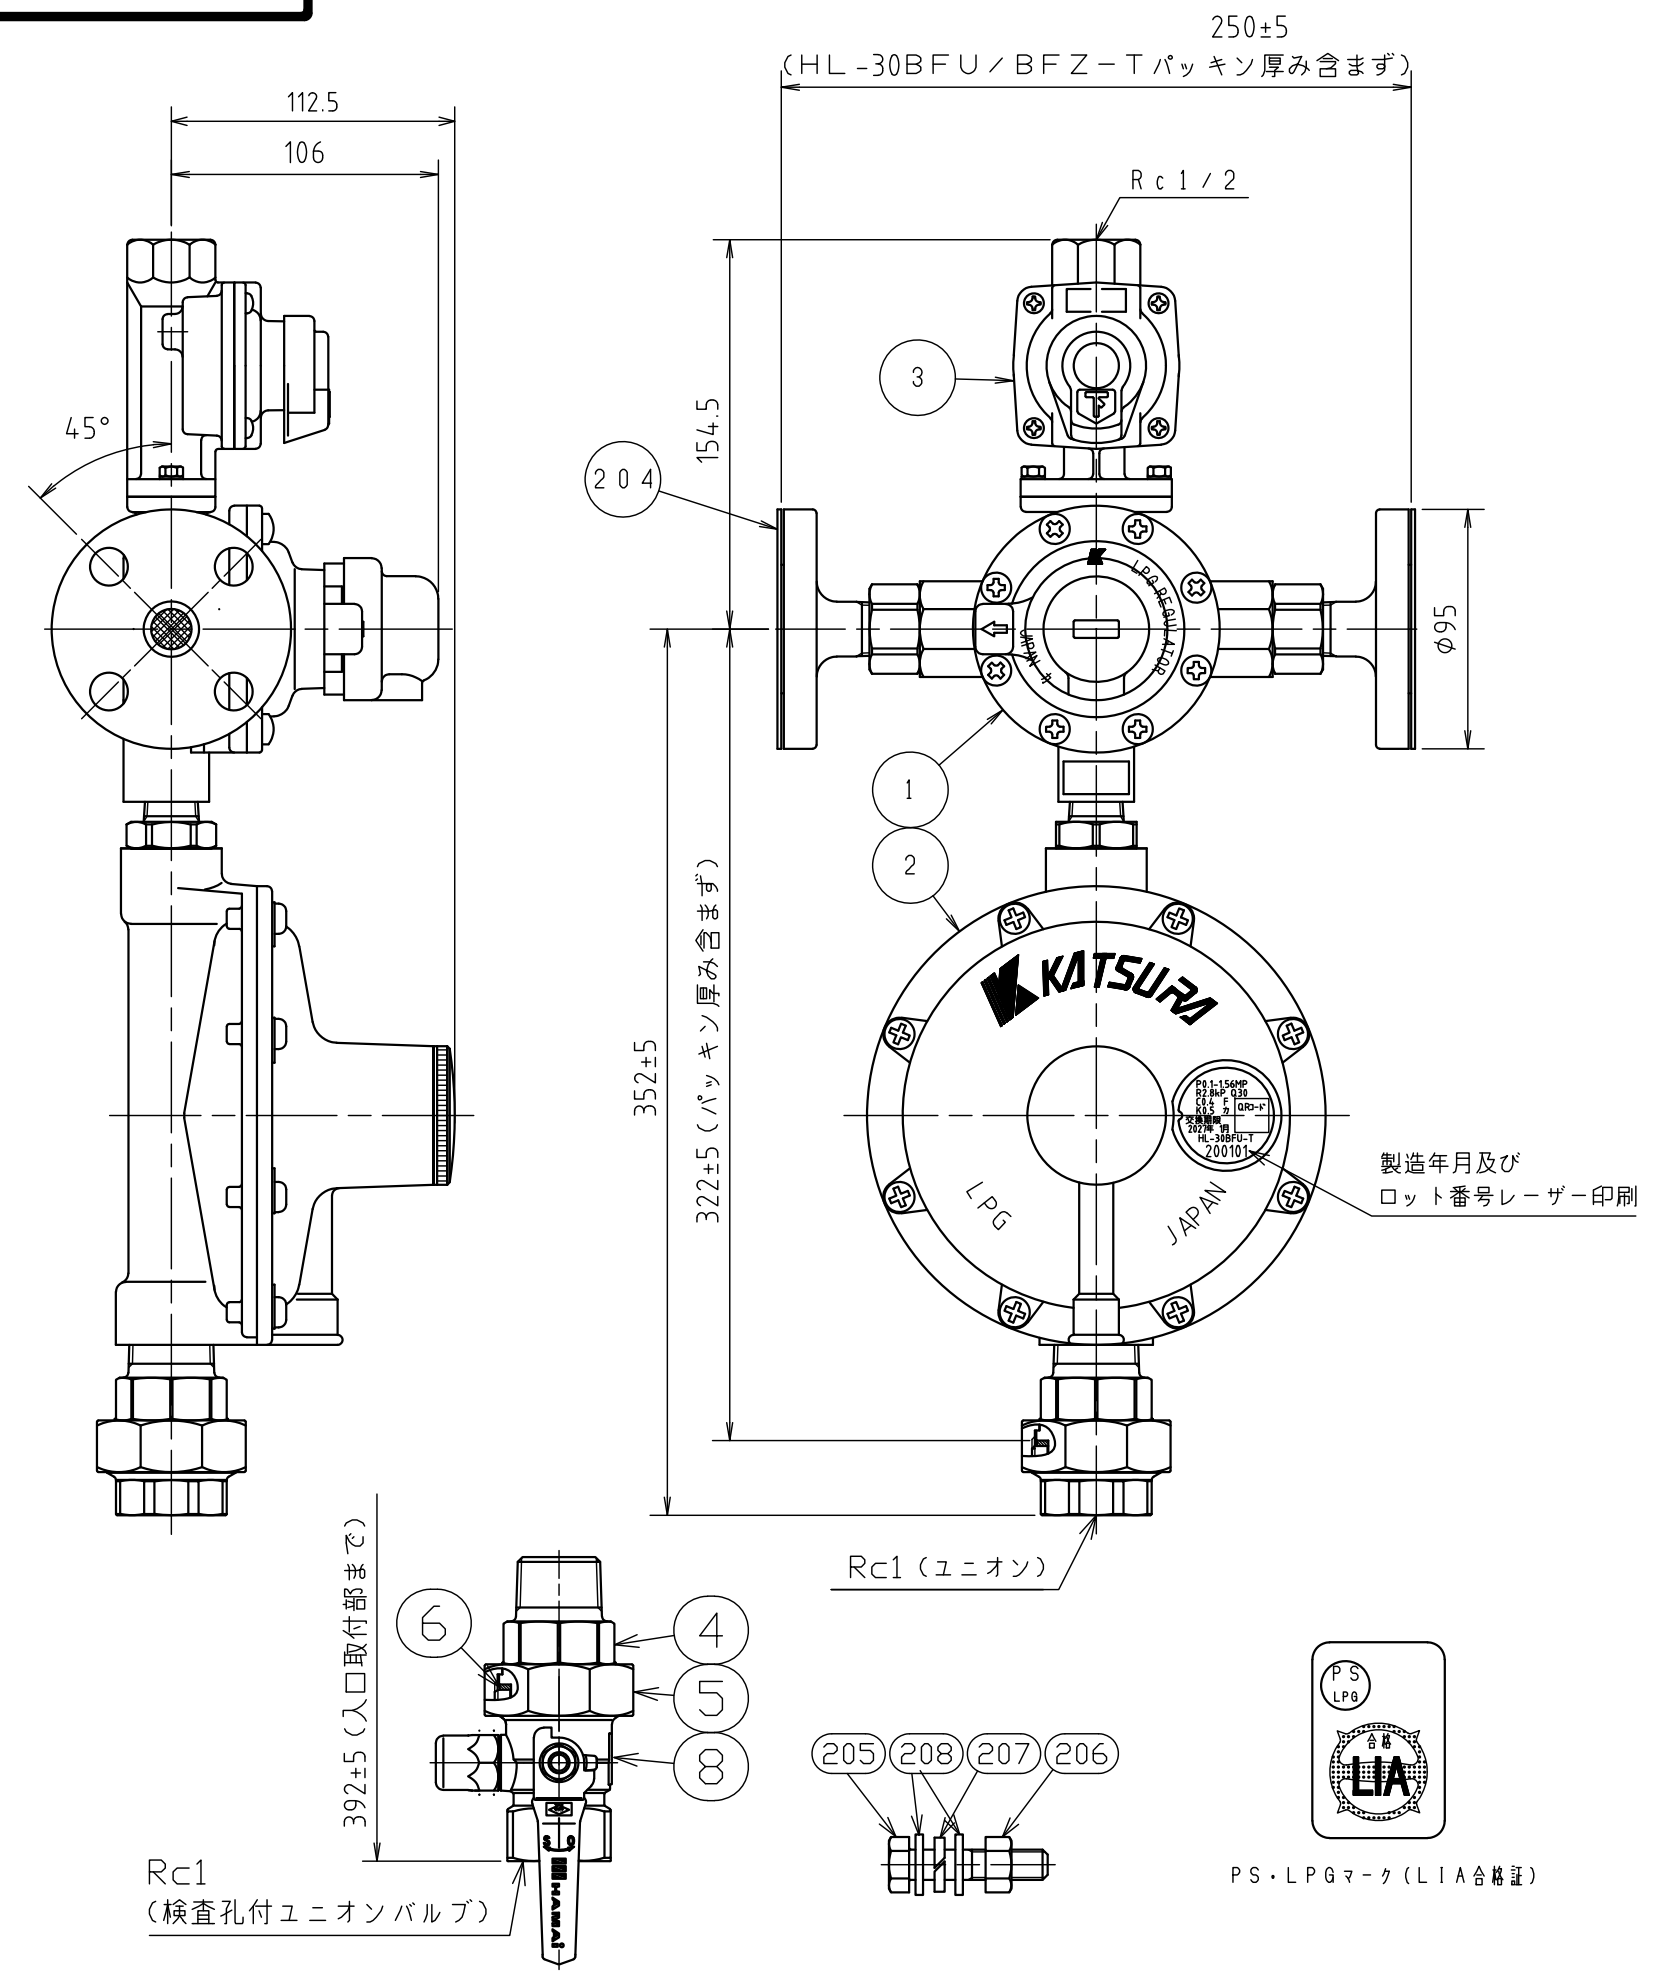

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-30A	Ass'y	1	HL用
2	KLS-30-T	Ass'y	1	自動切替用
3	子調整器	Ass'y	1	本体)アルマイト処理, カバー)塗装
4	1Bおねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	1Bユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
6	1Bゴムパッキン	合成ゴム	1	耐LPG
7	1Bユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
8	1B検査孔付ユニオンバルブ	Ass'y	1	Zタイプのみ

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
205	M12×5.5六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理
206	M12六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理
207	M12バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理
208	M12平座金	ステンレス	16	ジオメット処理
209	I型漏えい検知部	Ass'y	1	
210	低压ホース L=450	Ass'y	1	
211	子出口継手	真鍮	1	

		仕様	
型式		HL-30BFU-T	HL-30BFZ-T
容量		30kg/h	
入口接続		15Aフランジ	
出口接続		1Bユニオン	1B検査孔付ユニオンバルブ
重量		6.85kg	7.35kg
耐圧試験圧力	高压部	2.6MPa	
	中压部	0.8MPa	
	低压部	0.3MPa	
気密試験圧力	高压部	1.56MPa	
	中压部	0.15MPa	
	低压部	5.50kPa	
入口圧力範囲		0.1~1.56MPa	
出口圧力範囲		2.55~3.3kPa	
閉塞圧力		3.5kPa以下	
補給開始圧力		0.1MPa以下	
安全弁作動開始圧力		5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力		5.04~8.4kPa	
親調整器作動開始流量		0.4±0.38kg/h	
子調整器最大流量		0.5kg/h以下	

出図 (ISSUED)					設計 (DESIGNED)		製図 (DRAWN)		照査 (CHECKED)		承認 (APPROVED)		名称 (TITLE)	
					島田		杉山		川手				切替型漏えい検知装置	
													HL-30B-T-N	
尺度 (SCALE)					日付 (DATE)					図番 (DWG. No.)				
1:3					2019/11/1					00				
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)					KATSURA CO.,LTD.					105265702				